

5.



Discuter et approuver une demande de crédit de 140'000 francs pour le remplacement de la station d'accélération d'eau des Toulères

Introduction



Raisons de la demande

- Station d'accélération en fin de vie.
- Difficulté de trouver du matériel de remplacement en cas de panne.



Avantage

- Eviter une panne d'alimentation en eau pour la commune de Villeret.

Introduction



Projet

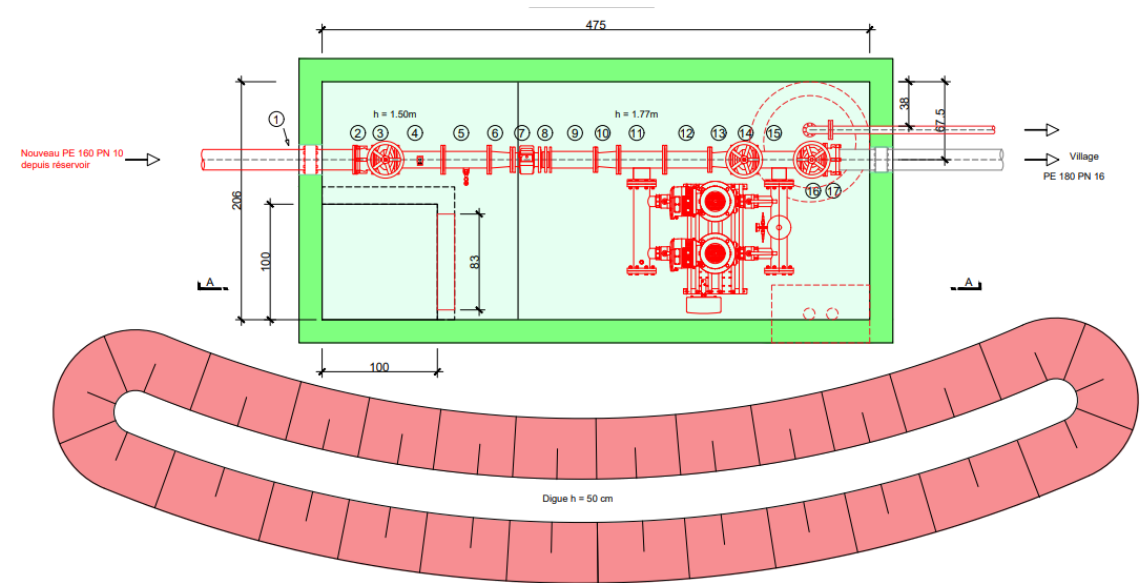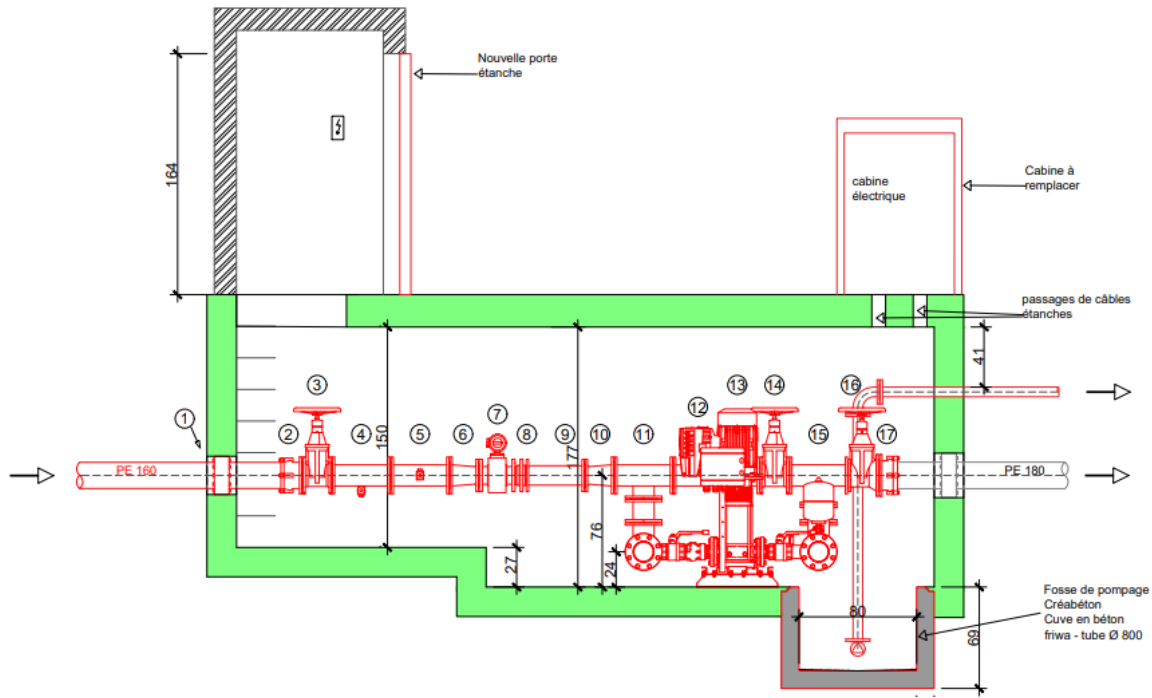

Estimation des coûts



Station d'accélération Les Toulères

Nouveau surpresseur double Q = 600l/min HMT = 50m

Remplacement tuyauterie intérieure

Nouvelle porte isolée

Maçonnerie (socles, rhabillages divers)

Rénovation installation électrique, nouvelle cabine

Digue de protection, aménagement extérieurs

Adapter télégestion et régulation du pompage

Offre Hänny	22 000.00
Offre RVSA	30 000.00
Offre ROMAG	9 500.00
estimation	6 000.00
Offre Electrotel	9 100.00
estimation	4 000.00
Offre JAG	26 500.00
	<hr/>
	107 100.00

Montant des travaux

107 100.00

Divers et imprévus

12 800.00

Montant intermédiaire

119 900.00

Honoraires d'ingénieurs projet et DT

10 000.00

Montant total HT

129 900.00

TVA 7.7% (arrondie sup.)

10 100.00

Montant total TTC

140 000.00

Financement selon MCH2



Financement

- Demande de crédit d'investissement de CHF 140'000.-
- Paiement au comptant par le compte-courant.

Amortissement de la station d'accélération

- Selon le nouveau modèle comptable, cette installation doit être amortie sur une durée de 20 ans.
- Au niveau des comptes, amortissement de CHF 7'000.- par année par le compte de fonctionnement.

**Le Conseil municipal vous recommande
d'accepter cette demande de crédit d'engagement
de CHF 140'000.-
pour le remplacement de la station d'accélération
d'eau des Toulères.**

Questions

